Искробезопасный барьер

ABI-1

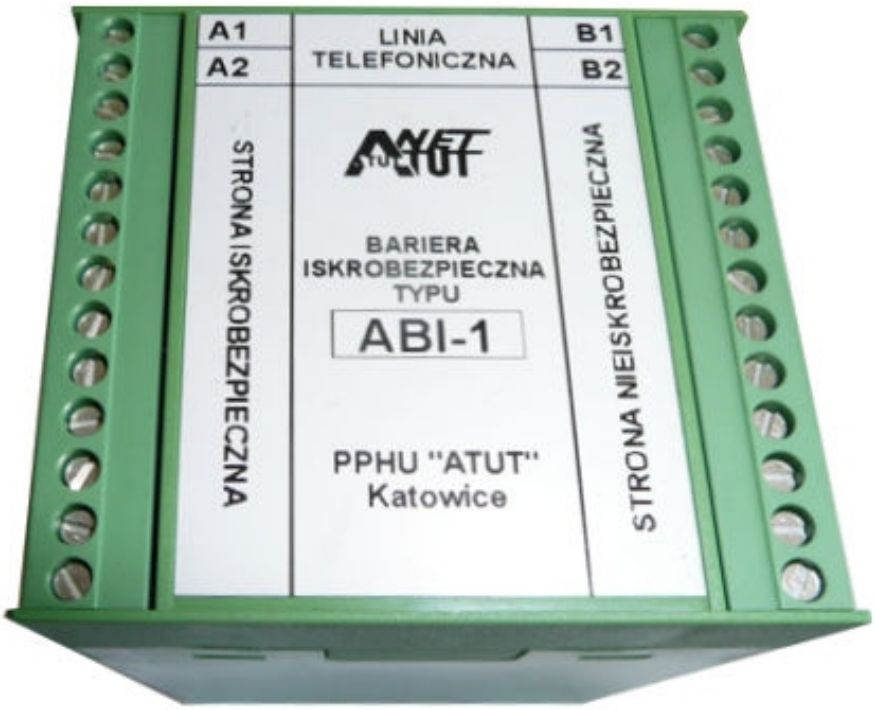

Описание устройства:

Искробезопасный барьер типа ABI-1 реализует гальваническое разделение между искробезопасными и неискробезопасными цепями.
Используется для передачи данных между поверхностью горного предприятия и устройствами, смонтированными под землёй.

41-400 Mysłowice
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
Telefon: +48 32 317 18 60
Faks: +48 32 317 18 89
biuro@atutnet.pl

652507 Кемеровская область
Ленинск-Кузнецкий
ул Спасстанция 15/18(2) офис 208
моб: +7 903 984 47 78
e-mail: vladimir.ryabov@atutnet.com

Технические данные:

Номер сертификата ATEX	FTZU 06 ATEX 0092
Степень защиты оболочки	IP54
Взрывозащита	I M1 Ex ia I Ma
Входные/Выходные параметры:	
-Искробезопасные зажимы, A1-A2	Ui/Uo=7,4 V; Io=0,68 A; Po=1,2 W
	L_o=300μH; L_i=22mH; C_o=10μF; C_i=0
-Неискробезопасные зажимы, B1-B2	U_m=250 B
Масса	0,2 кг
Влажность окружающего воздуха	<95%
Диапазон рабочих температур	0°C ≤ Ta ≤ 40°C

41-400 Mysłowice
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 30a
Telefon: +48 32 317 18 60
Faks: +48 32 317 18 89
biuro@atutnet.pl

652507 Кемеровская область
Ленинск-Кузнецкий
ул Спасстанция 15/18(2) офис 208
моб: +7 903 984 47 78
e-mail: vladimir.ryabov@atutnet.com